

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Produto <i>Product</i>	PLUGUE NÃO DESMONTÁVEL 2P 10A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010 NBR 14136:2012		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	16/06/2026		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-32748	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	23/05/2020
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	25/06/2026 - 24/06/2032		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.


Organismo de Certificação
TÜV NORD Brasil




Barueri, 25/06/2026

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	25/06/2026	Emissão inicial

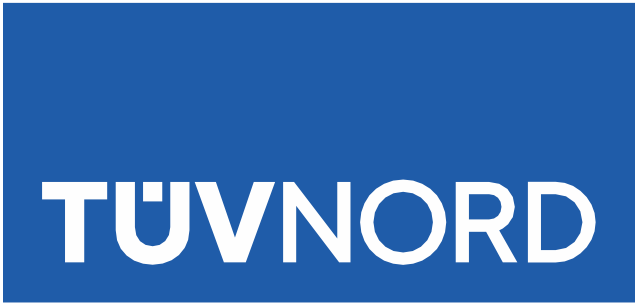

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-32748

Validade
Expiry Date 24/06/2032

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório de Ensaio (RAE) Nº 1210626 (24/06/2026)

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
CONDLIGHT	PL 0001	Plugue não desmontável 2P, 10A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta, verde, azul, vermelha, amarela, cinza ou bege, pinos redondos estampados, saída do cabo 90°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular ou plano, nas seções de 2x0,50mm² (3A), 2x0,75mm² (10A), 2x1,00mm² (10A) e 2x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009; com cordão com cobertura leve de PVC 300V, perfil plano, nas seções de 2x0,50mm² (3A) e 2 x 0,75mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009 ou com cordão paralelo 300V, sem cobertura, nas seções de 2x0,50mm² (3A), 2x0,75mm² (10A), 2x1,00mm² (10 A) e 2x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009.	Não informado
CONDLIGHT	PL 0002	Plugue não desmontável 2P, 10A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta, verde, azul, vermelha, amarela, cinza ou bege, pinos redondos estampados, saída do cabo 180°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular ou plano, nas seções de 2x0,50mm² (3A), 2x0,75mm² (10A) e 2x1,00mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009; com cordão com cobertura leve de PVC 300V, perfil plano, nas seções de 2x0,50mm² (3A) e 2x0,75mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009 ou com cordão paralelo 300V, sem cobertura, nas seções de 2x0,50mm² (3A), 2x0,75mm² (10A), 2x1,00mm² (10A) e 2x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009	Não informado
CONDLIGHT	PL 0006	Plugue não desmontável 2P, 10A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta, verde, azul, vermelha, amarela, cinza ou bege, pinos redondos estampados, saída do cabo 180°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular ou plano, nas seções de 2x0,50mm² (3A), 2x0,75mm² (10A) e 2x1,00mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009; com cordão com cobertura leve de PVC 300V, perfil plano, nas seções de 2x0,50mm² (3A) e 2x0,75mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009 ou com cordão paralelo 300V, sem cobertura, nas seções de 2x0,50mm² (3A), 2x0,75mm² (10A), 2x1,00mm² (10A) e 2x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009	Não informado



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Produto <i>Product</i>	PLUGUE NÃO DESMONTÁVEL 2P+T 10A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010 NBR 14136:2012		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	16/06/2026		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-32750	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	23/05/2020
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	25/06/2026 - 24/06/2032		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.


Organismo de Certificação
TÜV NORD Brasil




Barueri, 25/06/2026

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	25/06/2026	Emissão inicial

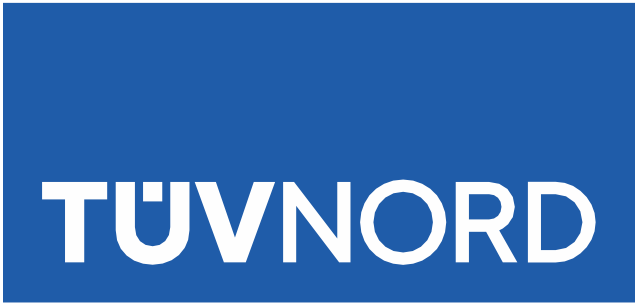

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-32750

Validade
Expiry Date 24/06/2032

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório de Ensaio (RAE) Nº 1230626 (24/06/2026)

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
CONDLIGHT	PL 0008	Plugue não desmontável 2P+T, 10A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta ou cinza, pinos redondos estampados, saída do cabo 180°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular, nas seções de 3x0,50mm² (3A), 3x0,75mm² (10A), 3x1,00mm² (10A) e 3x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009; com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil plano, nas seções de 3x0,50mm² (3A), 3x0,75mm² (10A) e 3x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009 ou com cabo flexível 500V, 105 °C, perfil circular, nas seções de 3x0,50mm² (3A), 3x0,75mm² (10A) e 3x1,00mm² (10A), norma NBR 14897:2002.	Não informado
CONDLIGHT	PL 0009	Plugue não desmontável 2P+T, 10A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta ou cinza, pinos redondos estampados, saída do cabo 90°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular, nas seções de 3x0,50mm² (3A), 3x0,75mm² (10A), 3x1,00mm² (10A) e 3x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009 ou com cabo flexível 500V, 105 °C, perfil circular, nas seções de 3x0,50mm² (3A), 3x0,75mm² (10A) ou 3x1,00mm² (10A), norma NBR 14897:2002	Não informado
CONDLIGHT	PL 0025	Plugue não desmontável 2P+T, 10A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta ou cinza, pinos redondos estampados, saída do cabo 180°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular, na seção de 3x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009 ou com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil plano, na seção de 3x1,50mm² (10A), norma NBR NM 247-5:2009.	Não informado



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Produto <i>Product</i>	PLUGUE NÃO DESMONTÁVEL 2P 20A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010 NBR 14136:2012		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	16/06/2026		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-32751	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	23/05/2020
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	25/06/2026 - 24/06/2032		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.

Organismo de Certificação
TÜV NORD Brasil


Barueri, 25/06/2026



A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	25/06/2026	Emissão inicial

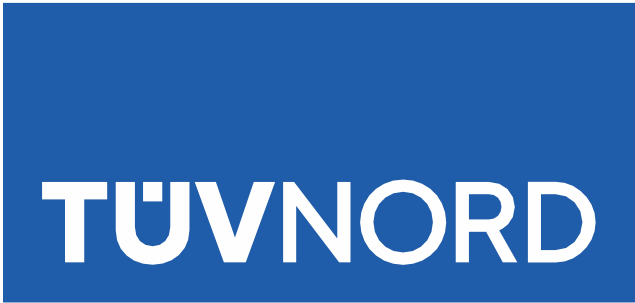

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-32751

Validade
Expiry Date 24/06/2032

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório de Ensaio (RAE) Nº 1220626 (24/06/2026)

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
CONDLIGHT	PL 0003	Plugue não desmontável 2P, 20A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta ou cinza, pinos redondos estampados, saída do cabo 180°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular, nas seções de 2x1,50mm² (16A) e 2x2,50mm² (20A), norma NBR NM 247-5:2009	Não informado
CONDLIGHT	PL 0011	Plugue não desmontável 2P, 20A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta ou cinza, pinos redondos estampados, saída do cabo 90°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular, nas seções de 2x1,50mm² (16A) e 2x2,50mm² (20A), norma NBR NM 247-5:2009; com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil plano, nas seções de 2x1,50mm² (16A) e 2x2,50 mm² (20A), norma NBR NM 247-5:2009 ou com cordão paralelo 300V, sem cobertura, nas seções de 2x1,50mm² (16A) e 2x2,50mm² (20A), norma NBR NM 247-5:2009	Não informado



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Produto <i>Product</i>	PLUGUE NÃO DESMONTÁVEL 2P+T 20A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010 NBR 14136:2012		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	16/06/2026		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-32752	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	23/05/2020
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	25/06/2026 - 24/06/2032		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.

Organismo de Certificação
TÜV NORD Brasil

Barueri, 25/06/2026



A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão
Revision


00

Data
Date

25/06/2026

Descrição
Description

Emissão inicial

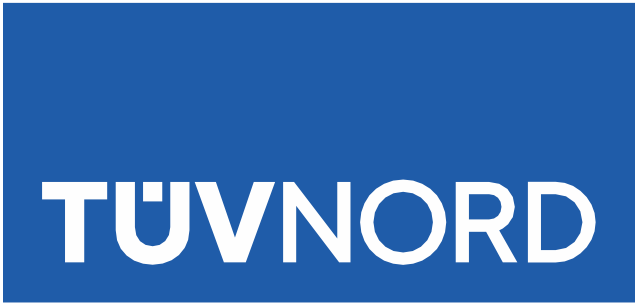

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-32752

Validade
Expiry Date 24/06/2032

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório de Ensaio (RAE) Nº 1240626 (24/06/2026)

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
CONDLIGHT	PL 0010	Plugue não desmontável 2P+T, 20A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta ou cinza, pinos redondos estampados, saída do cabo 90°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular, nas seções de 3x1,50mm² (16A) e 3x2,50mm² (20A), norma NBR NM 247-5:2009	Não informado
CONDLIGHT	PL 0024	Plugue não desmontável 2P+T, 20A/250V, injetado em PVC, nas cores: branca, preta ou cinza, pinos redondos estampados, saída do cabo 180°. Equipado com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil circular, nas seções de 3x1,50mm² (16A) e 3x2,50mm² (20A), norma NBR NM 247-5:2009 ou com cordão com cobertura comum de PVC 500V, perfil plano, na seção de 3x1,50mm² (16A), norma NBR NM 247-5:2009.	Não informado

